
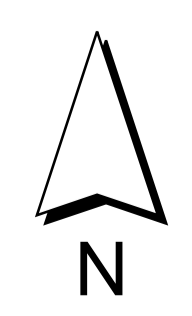


Légende :	
Aptitude des sols :	Fillière d'assainissement préconisée :
<span style="color: green;">■</span> Bonne	Épandage souterrain
<span style="color: yellow;">■</span> Moyenne	Épandage souterrain surdimensionné
<span style="color: orange;">■</span> Médiocre	Filtre à sable vertical non drainé
<span style="color: red;">■</span> Inapte	Filtre à sable vertical drainé

HSE15221C\_projet\_nimes\_apr\_AJF\_06/05/2011

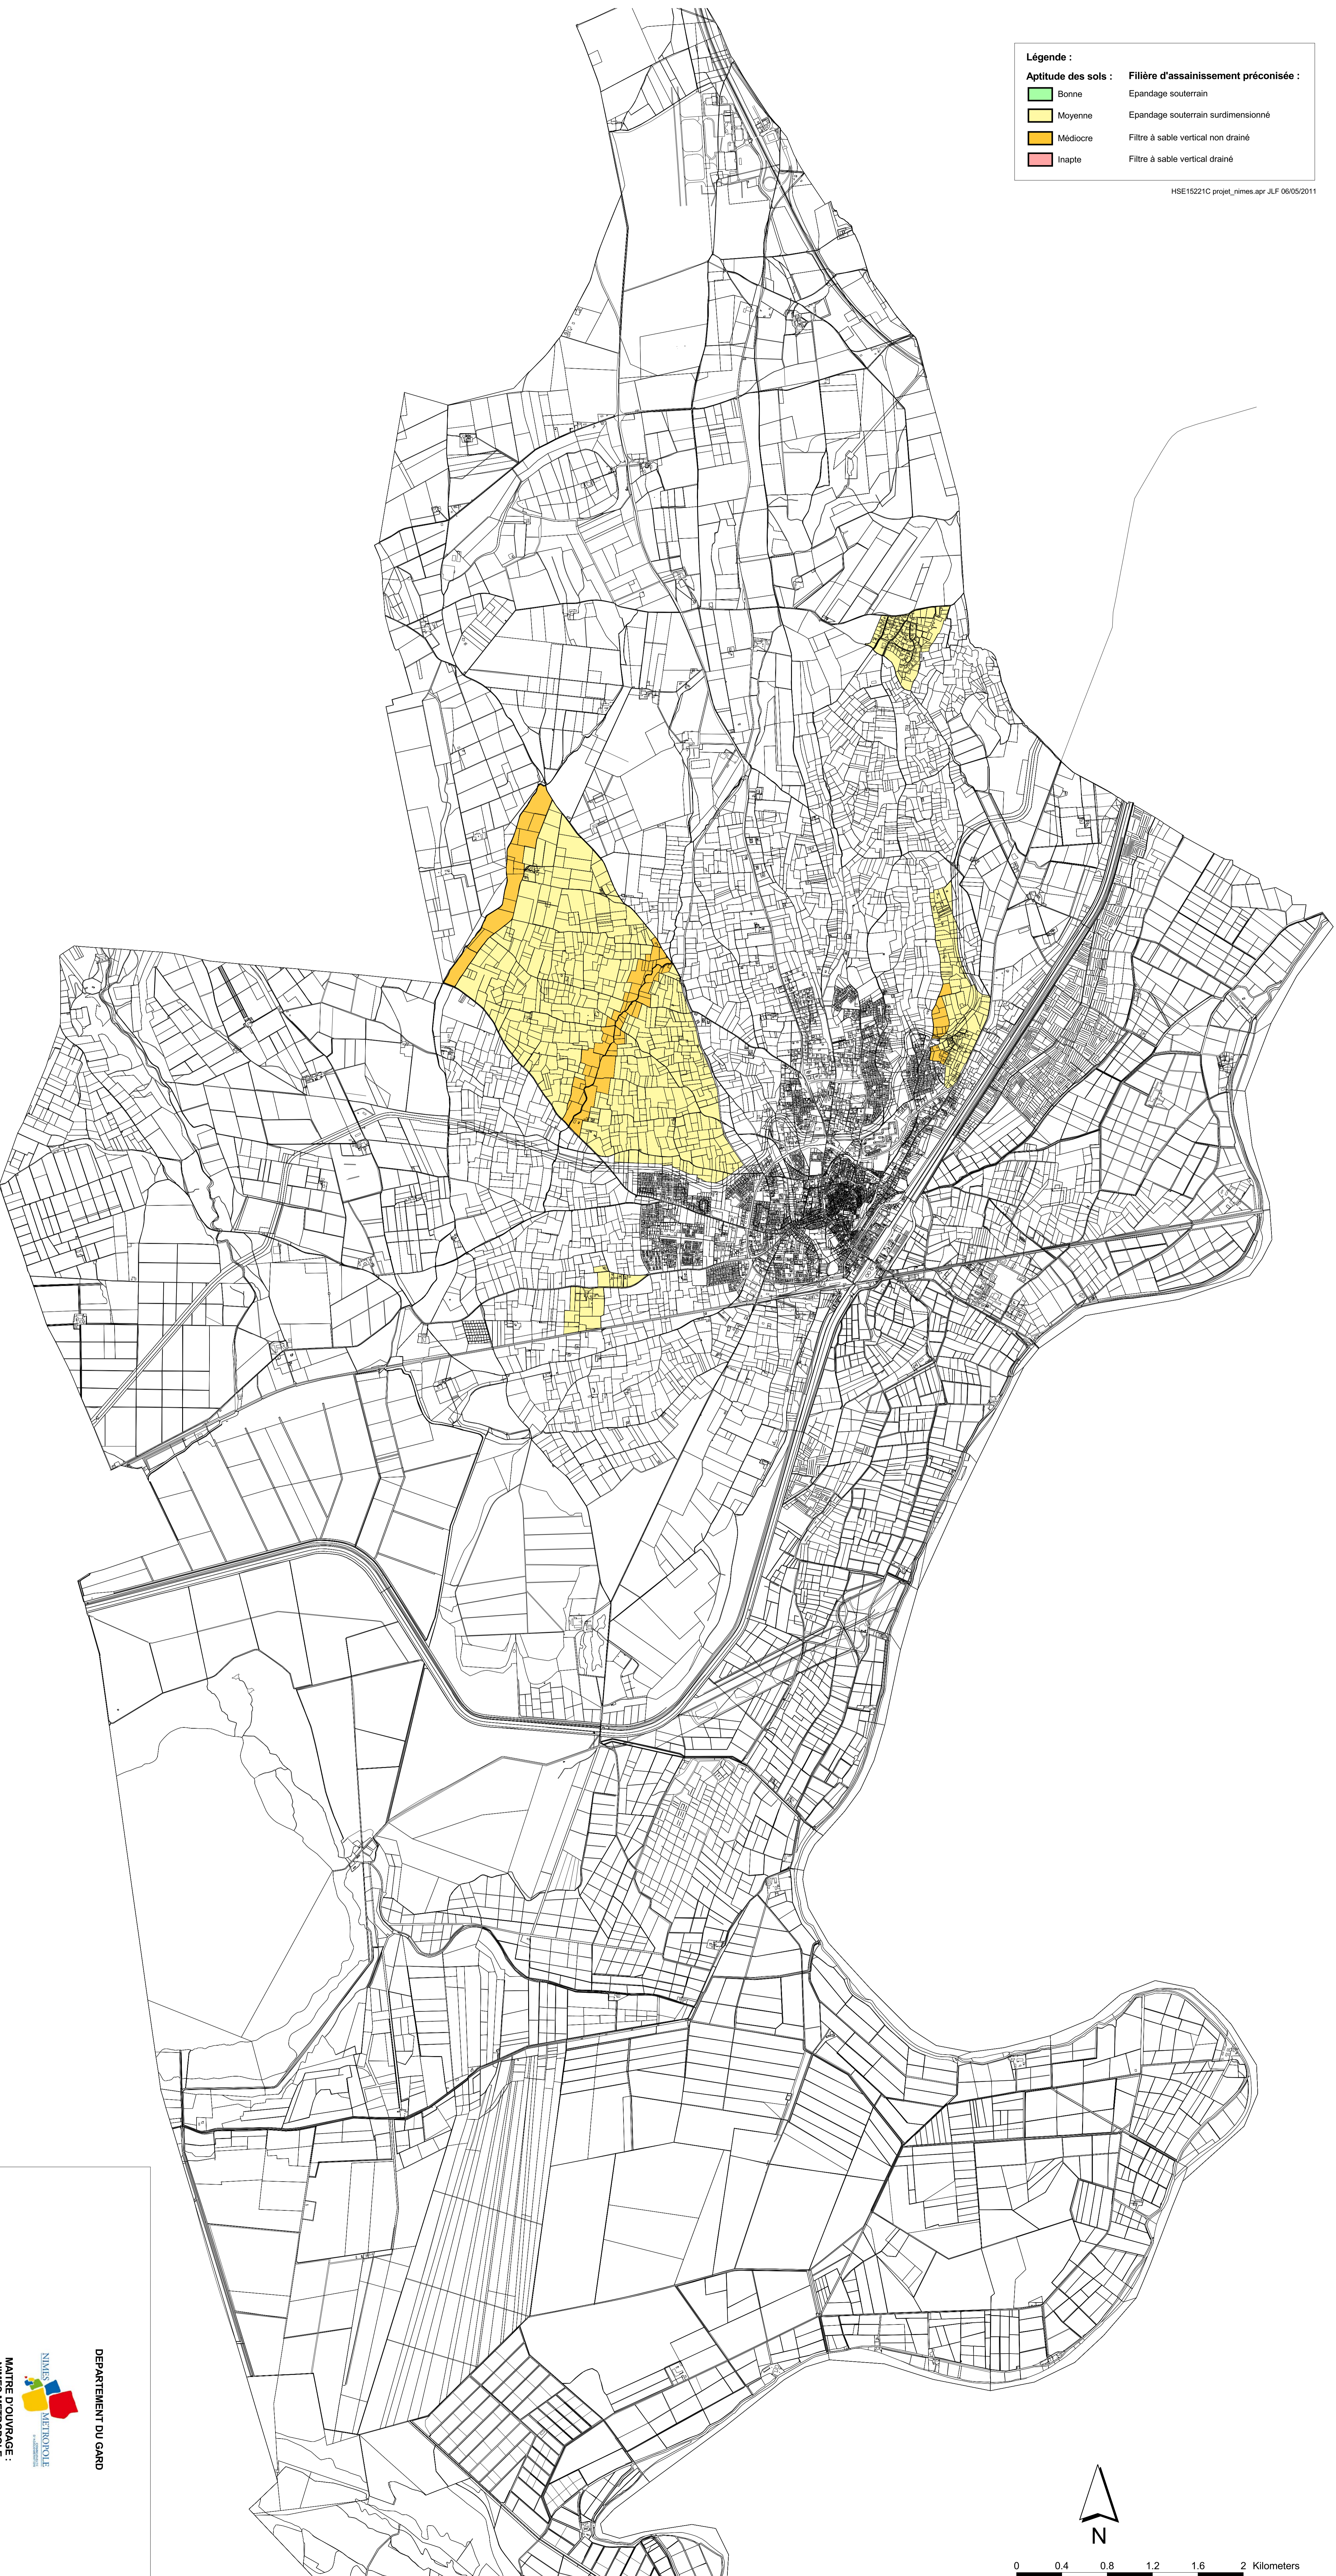


0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 Kilometers

DEPARTEMENT DU GARD  
 NIMES METROPOLITAIN  
 MAIRIE D'OURAGNE  
 NIMES METROPOLITAIN

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT  
 Commune de St Gilles  
 Aptitude des sols à l'assainissement autonome

Echelle 1/20 000<sup>e</sup>

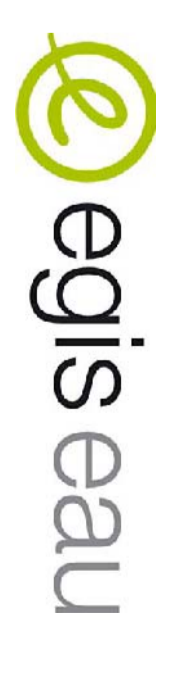

HSE15221  
 Mars 2011